
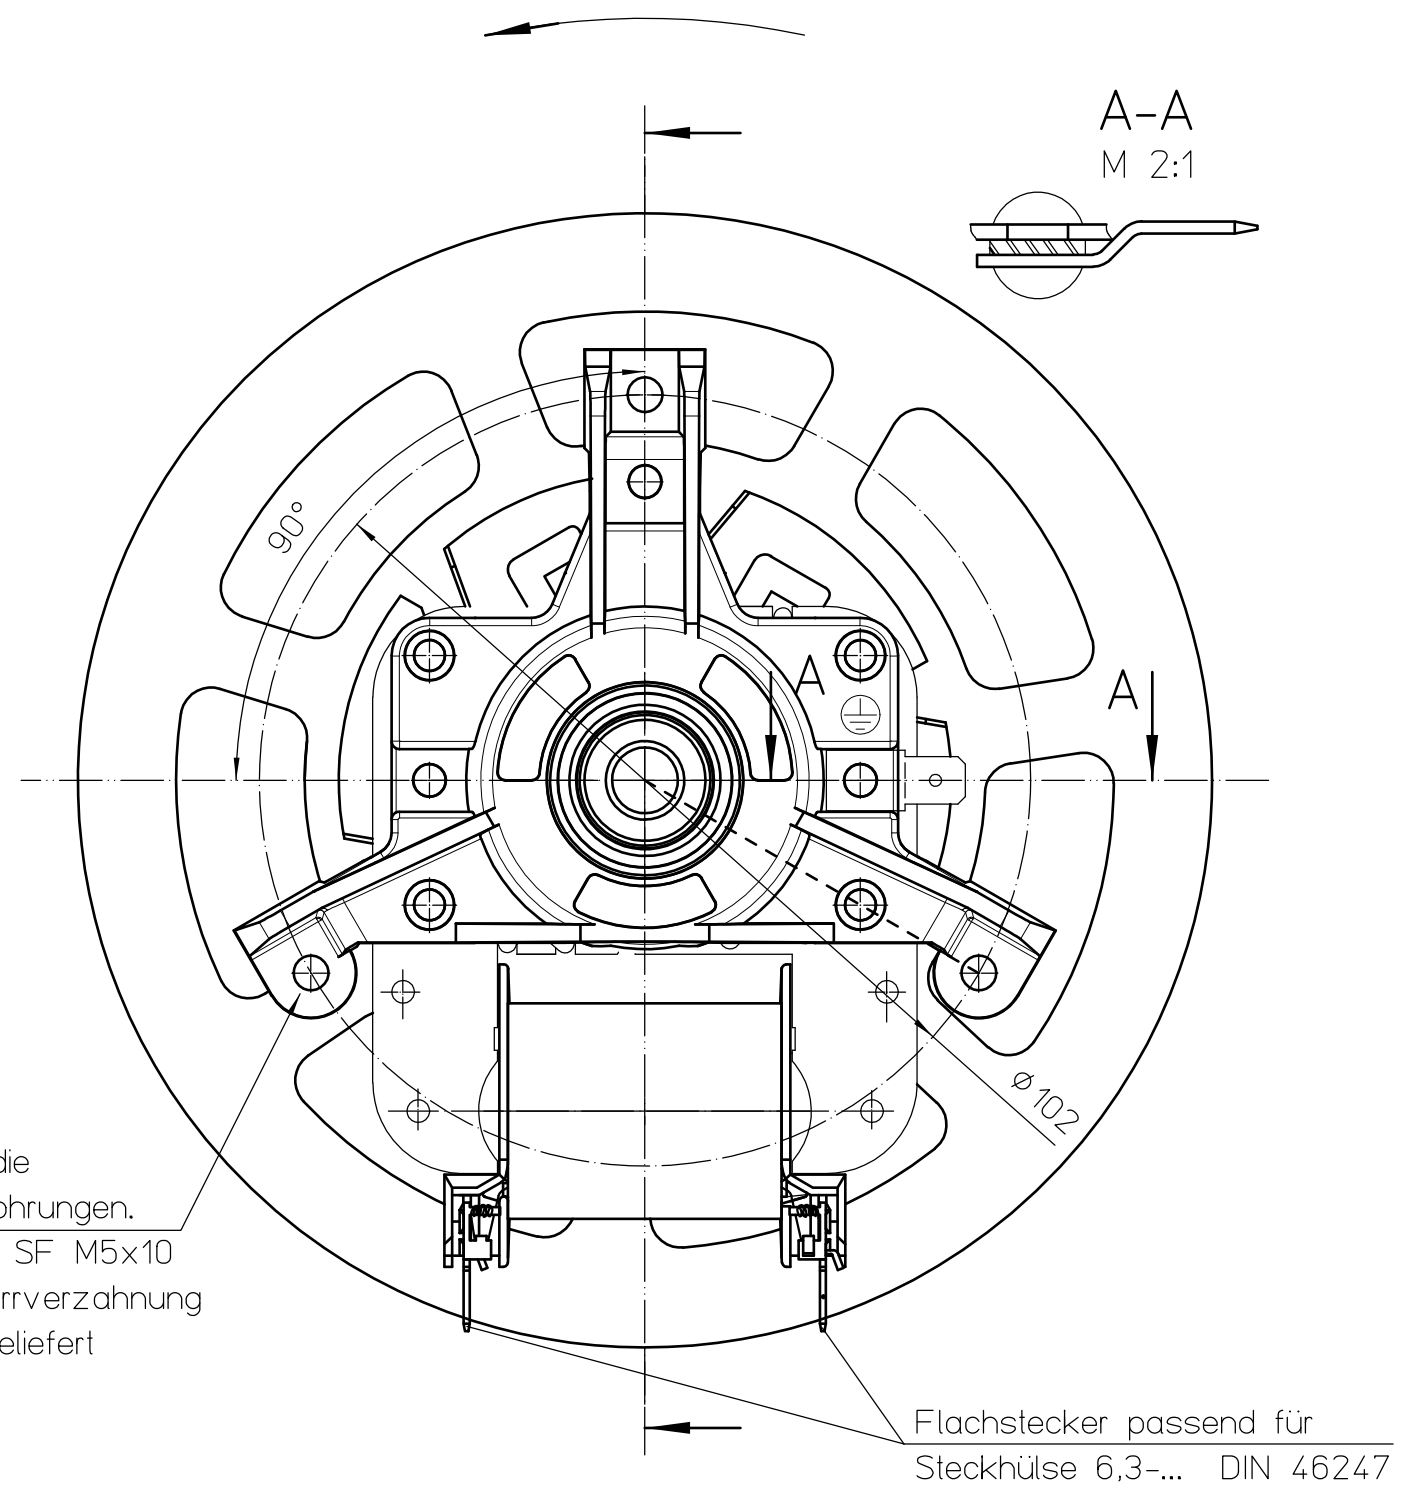


ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Alch-Strasse 25, D-84030 Landshut
 Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-485, E-Mail: info@ebmpapst.com www.ebmpapst.com
 Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mifikation ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

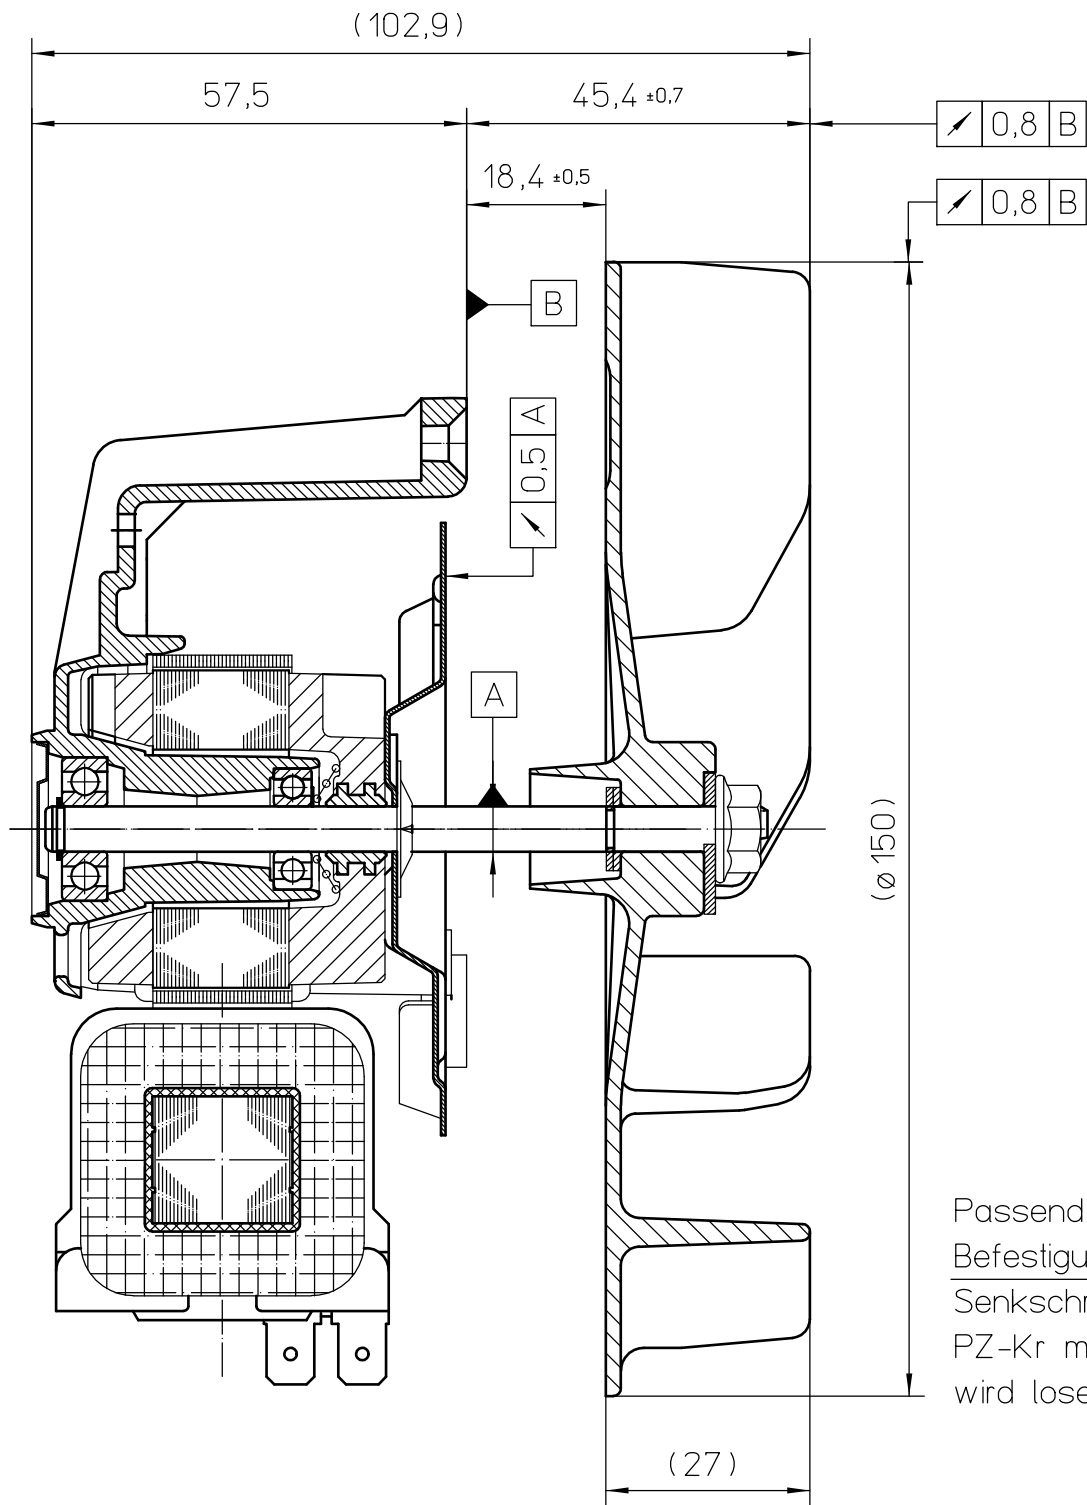

Passend für die Befestigungsbohrungen.
 Senkschraube SF M5x10 PZ-Kr m. Sperrverzahnung wird lose mitgeliefert

Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite (AS) gesehen.

50	bd	220/230V 50Hz 36W Iso.Kl.H Impedance protected
Sach-End-Nr.	Kennbuchst.	Elektrische Daten
Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.	
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.	
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!	
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply	

Ausgabe 3: Nachtrag der Rippen am Lagerbügel.				Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK		Oberfläche		Maßstab 1:1		Geom.-Schl.:	
Fertigzustand				Status der Zeichnung		Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Radiallüfter / radial blower R2K150/0027A10-4218 ...			
				Ausgabedatum 15.09.09		genehmigt von reithmai		Zeichnungsnummer 55466 32450			
3 500000009901 04.09.09 pk1				2 004781 25.01.06 hub		1 004515 07.12.05 hub		 ebm-papst Landshut GmbH		Blatt 1 / 1	
Vers. Änderungsnummer Datum Name				Urspr. R2K150		Ers.f.:		Ers.d.:		DIN_A3	